

Türschwellensystem

COMBI PLAN 0.0

Barrierefrei | Bodeneben



Systemzubehör für

HOLZTÜREN

2026



Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0

fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48

info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Minderungen und Sonderausführungen
mit Aufpreis.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: Juni 2026
Änderungen vorbehalten.

Türschwellensystem
COMBI PLAN 0.0
passend zu


Holz

Inhaltsverzeichnis

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ NULLSCHWELLE.....	4
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Übersicht Bauteile.....	5
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Dränagerinne Beschlagzubehör.....	8
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Alternative Dränagerinne.....	9
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Montageanleitung Holz Balkontür IV78.....	10
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Prüfbericht Fenstertür IV78.....	13
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Prüfbericht Fenstertür Stulp IV78.....	14
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Prüfbericht Haustür IV78.....	15
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ Prüfbericht Fenstertür Stulp IV90.....	16


Türschwellsensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | NULLSCHWELLE

- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Wartungsfreie Türschwelle.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellsensystem COMBI.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendrainage.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.
- Entwässerungsendkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Schlagregendicht bis zu Klasse A8
- Widerstandsklasse RC2 möglich

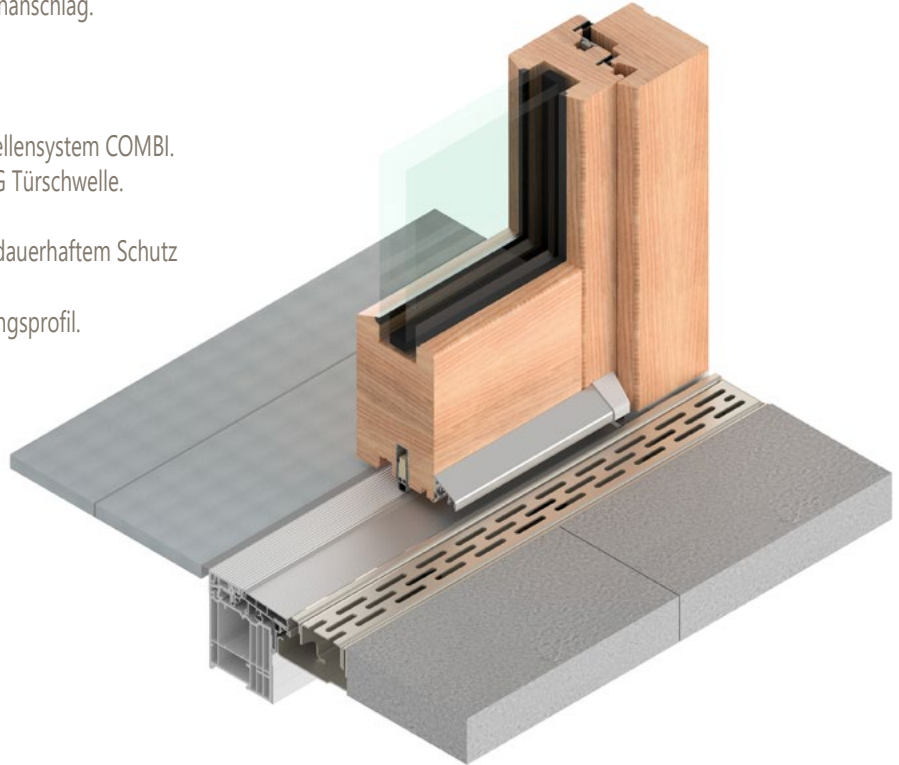


Bitte fragen Sie Ihr Profil individuell an!

Balkontür

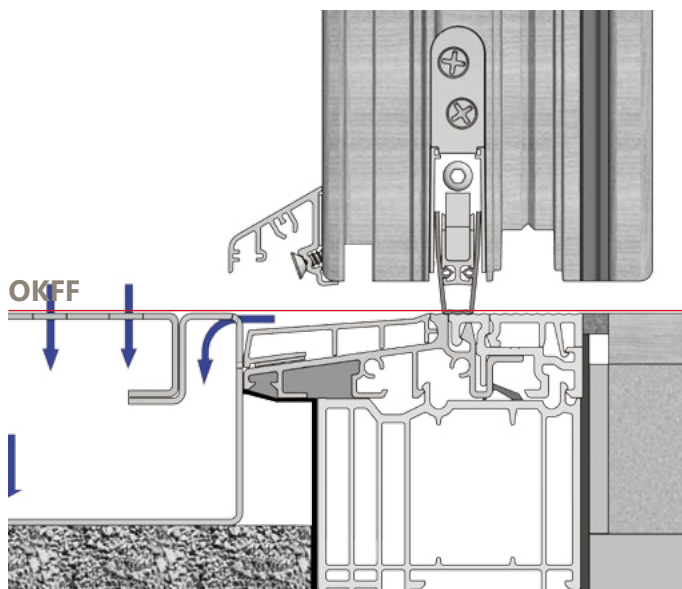


Haustür

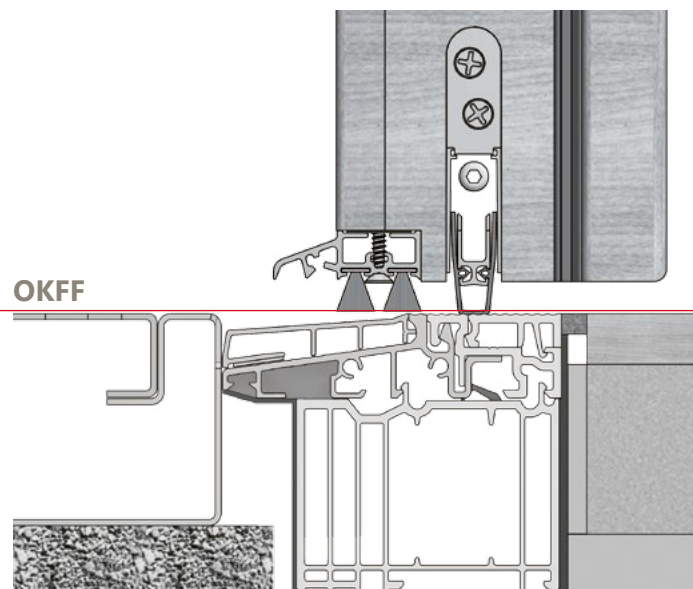

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Übersicht Bauteile

TSA5702




TSA5802



TSW-15-Alu



EKT58001

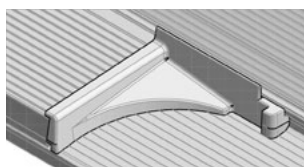

Aluminium Entwässerungsprofil für bodenebene Türschwellen | selbstklebend | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	zu Profilsystem	Farbe	VE / Stück
TSA5702/EV1/CP	70 mm (Holz)	IV68 BT+HT	EV1	10
TSA5802/EV1/CP	mit TS58012-FL	IV78 BT+HT	EV1	10
TSA5802/EV1/CP	mit TS58812-FL	IV90 BT+HT	EV1	10
TSA5902/EV1/CP	mit TS59012-FL	IV90 BT+HT	EV1	10

Für innenöffnende Haus- und Balkontüren.

Winkelprofil TSW-15-Alu | Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle Türschwellen*	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle Türschwellen*	4500 mm	EV1	30


- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelag
- Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle

Endkappe für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EKT57001g	TSA5702/EV1/CP	IV68	lichtgrau	10
EKT58001g	TSA5802/EV1/CP	IV78 / IV 90	lichtgrau	10
EKT59001g	TSA5902/EV1/CP	IV 90	lichtgrau	10
EKT59001g/schwarz	TSA5902/EV1/CP	IV 90	schwarz	10

Für innenöffnende Haus- und Balkontüren.

TSA5701/SK

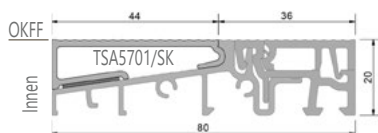

FL5024CPA



Außen öffnende Türen

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | 5000 mm lang

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5701/SK	70 mm Holz, TS58022-FL, TS59212-FL	EV1	50
TSA5801/SK	TS58012-FL, TS58012-24-FL	EV1	50


Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	Alle Türschwellen mit 24 mm Füllleiste	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar, wenn die Oberkante der Drainage 4 mm tiefer als die Oberkante der Türschwelle gesetzt wird.

Weitere Länge: 5950 mm - nur auf Anfrage

ASL01

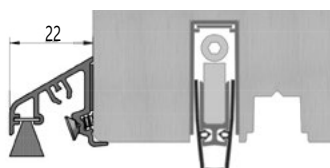

EK-ASL-11



Wetterschenkelprofil für Balkontüren

Wetterschenkelprofil für Balkontüren | Aluminium EV1 | inklusive 2 Dichtungen (à 1100 mm)


Artikel-Nr.	Länge	zu Profilsystem	Farbe	VE / Set
ASL01/BD10	1950 mm	Holz BT	EV1	10

Endkappe für Wetterschenkelprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EK-ASL-11g	ASL01/BD10	Holz BT	lichtgrau	20
EK-ASL-11/schwarz	ASL01/BD10	Holz BT	schwarz	20

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Übersicht Bauteile

WSA3512SK/
BD10/BD10

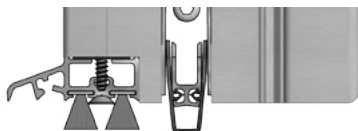


EKW3512-AD




TD2012/BK10/BK10




EK2012-2-WA



EK2012-AD



BOD13...

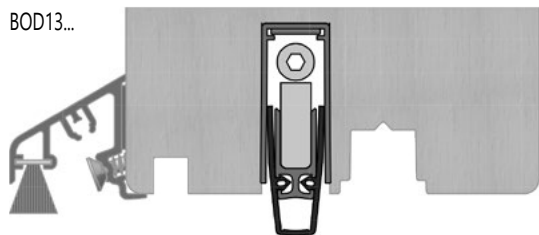

Wetterschenkelprofil für Haustüren

Wetterschenkelprofil für Haustüren | selbstklebend | Aluminium EV1 | inklusive 4 Dichtungen (á 1100 mm)

Artikel-Nr.	Länge	zu Profilsystem	Farbe	VE / Set
WSA3512SK/BK10/BK10	1950 mm	Holz HT	EV1	25

Endkappen | grau | zu Wetterschenkelprofil WSA3512SK/BK10/BK10

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EKW3512-AD	WSA3512SK/BK10/BK10	Holz HT	lichtgrau	50

Türdichtung für Haustüren

Türdichtung für Haustüren | Aluminium EV1 | inklusive 4 Dichtungen (á 1100 mm)

Artikel-Nr.	Länge	zu Profilsystem	Farbe	VE / Set
TD2012/BK10/BK10	1950 mm	Holz HT	EV1	25

Endkappen + Wasserabweiser zu Türdichtung TD2012/BK10/BK10

Artikel-Nr.	zu Profil / Artikel	zu Profilsystem	Farbe	VE
EK2012-AD	TD2012/BK10/BK10	Holz HT	lichtgrau	50 Paar
EK2012-2-WA	Zubehör / Wasserabweiser	zu EK2012-AD	grau	10 Stück

Absenkbare Bodendichtung

Bodendichtung absenkbar | 13 mm breit | kürzbar bis zu 125mm

Artikel-Nr.	passend zu	Länge	DIN	VE / Stück
BOD13-585mm - Holz	Holztür	585 mm	rechts/links	10
BOD13-710mm - Holz	Holztür	710 mm	rechts/links	10
BOD13-835mm - Holz	Holztür	835 mm	rechts/links	10
BOD13-960mm - Holz	Holztür	960 mm	rechts/links	10
BOD13-1085mm - Holz	Holztür	1085 mm	rechts/links	10
BOD13-1210mm - Holz	Holztür	1335 mm	rechts/links	10
BOD13-1335mm - Holz	Holztür	1210 mm	rechts/links	10


COMBI PLAN „Stulp“

Set Endstücke EKBD13/EKBD13-2-GF | zu Bodendichtung BOD13 | für Stulp-Elemente | aus Weichkunststoff

Artikel-Nr.	passend zu	Farbe	Stulp	VE / Stück
EKBD13 Set Links	Stulp-/Bedarfsflügel	lichtgrau	DIN links	10
EKBD13 Set Links/schwarz	Stulp-/Bedarfsflügel	schwarz	DIN links	10
EKBD13 Set Rechts	Stulp-/Bedarfsflügel	lichtgrau	DIN rechts	10
EKBD13 Set Rechts/schwarz	Stulp-/Bedarfsflügel	schwarz	DIN rechts	10

Einzel-/Ersatzteil Endstück zu Bodendichtung BOD13 | für Gehflügel am Stulp | aus Weichkunststoff | grau


Artikel-Nr.	passend zu	zu BOD...	Stulp	VE / Stück
EKBD13-2-GF	Gehflügel am Stulpelement	BOD13...	rechts oder links	10



EKBD13-2-GF
(auch einzeln)



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Übersicht Bauteile

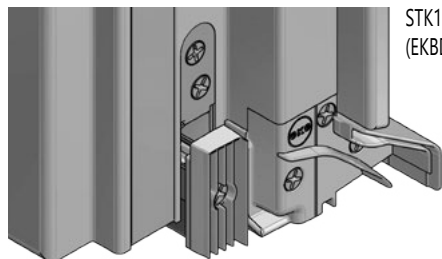

STK11-ASL Links
(EKBD13 inkl.)

Stulp-Endkappe für Aluwetterschenkel ASL01 aus Weichkunststoff inkl. Endstück EKBD13/ EKBD13-2-GF				
Artikel-Nr.	passend zu	Farbe	zu Profilsystem	VE / Stück
STK11-ASL Links	ASL01/BD10+BOD13...	lichtgrau	Holz Stulp*	10
STK11-ASL Links/schwarz	ASL01/BD10+BOD13...	schwarz 	Holz Stulp*	10
STK11-ASL Rechts	ASL01/BD10+BOD13...	lichtgrau	Holz Stulp*	10
STK11-ASL Rechts/schwarz	ASL01/BD10+BOD13...	schwarz 	Holz Stulp*	10

*Abhängig von der Profilkontur. Die Endstücke EKBD13 und EKBD13-2-GF sind bereits enthalten.




ST01-FL2224

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff
Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels

Artikel-Nr.	passend zu	zu Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen*	Holz Stulptüren	lichtgrau	10
ST01-FL2224/schwarz	Alle Türschwellen*	Holz Stulptüren	schwarz 	10

* Einsetzbar bei 22/24 mm Fülleiste

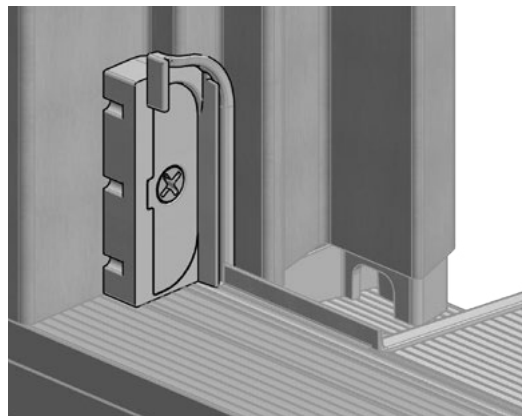


RDT13-BT

Falzabdichtung Balkontüren

Falzdichtteil für Balkontüren | 2-teilig aus Kunststoff + Weichkunststoff

Artikel-Nr.	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
RDT13-BT	BT IV68/78/92*	lichtgrau	10
RDT13-BT-schwarz	BT IV68/78/92*	schwarz 	10

*Abhängig von der Profilkontur.

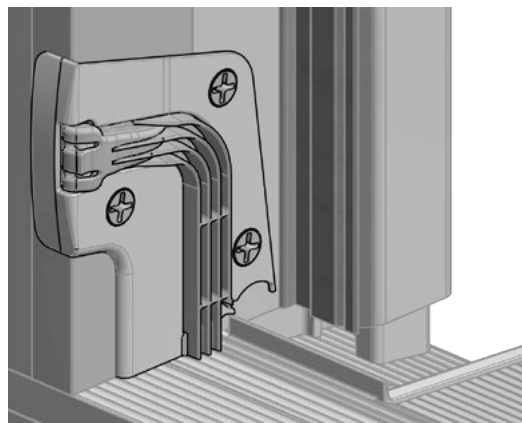

RDT13-HT5

Änderungen vorbehalten!

Falzabdichtung Haustüren

Falzdichtteil für Haustüren | 2-teilig aus Kunststoff + Weichkunststoff

Artikel-Nr.	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
RDT13-HT5	HT IV68/78/92	lichtgrau	10

*Abhängig von der Profilkontur.


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Dränagerinne | Beschlagzubehör

Dränagerinne | Nullschwellen-Beschlagzubehör

DRS1250



DRS150...

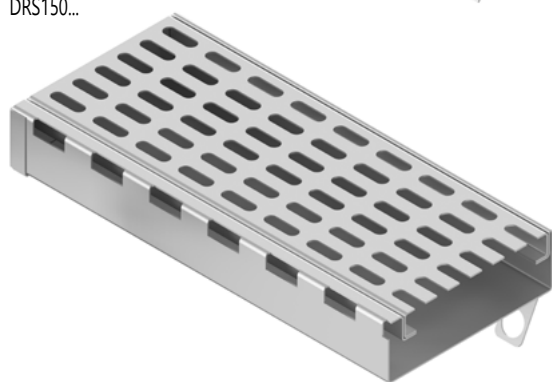

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)


Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür.
Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.
Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!


Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

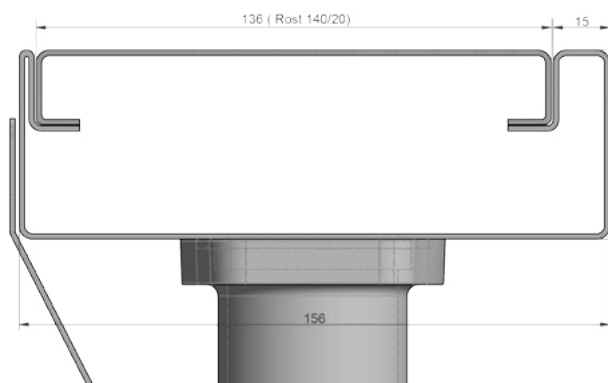

Maco 228710



Maco 228711



Winkhaus Klappenverriegelung



MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu
228710	Hakenverschluss waagrecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließteil für Hakenverschluss MM $\pm 1,5$ mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg



WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellsystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellsystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

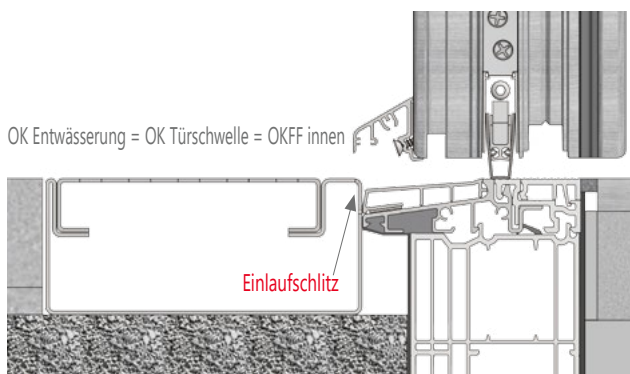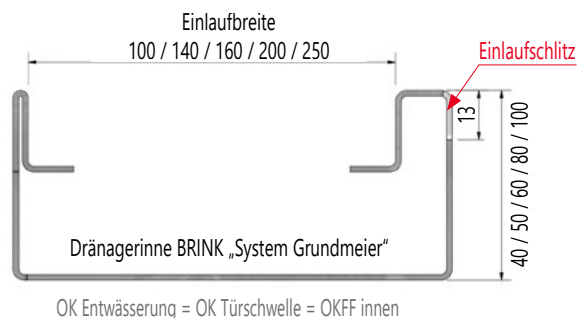

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränageroste-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränageroste-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränageroste-quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

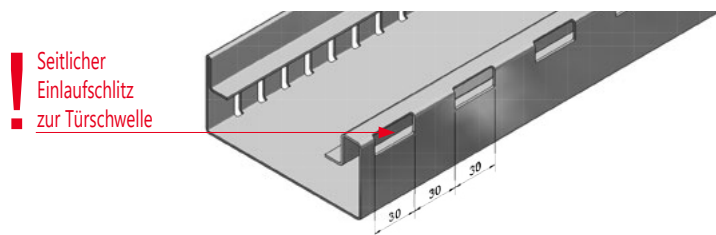

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:


Dränageroste-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl

Dränageroste-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl (V2A)

Dränageroste-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)

Dränageroste-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Dränageroste-quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)

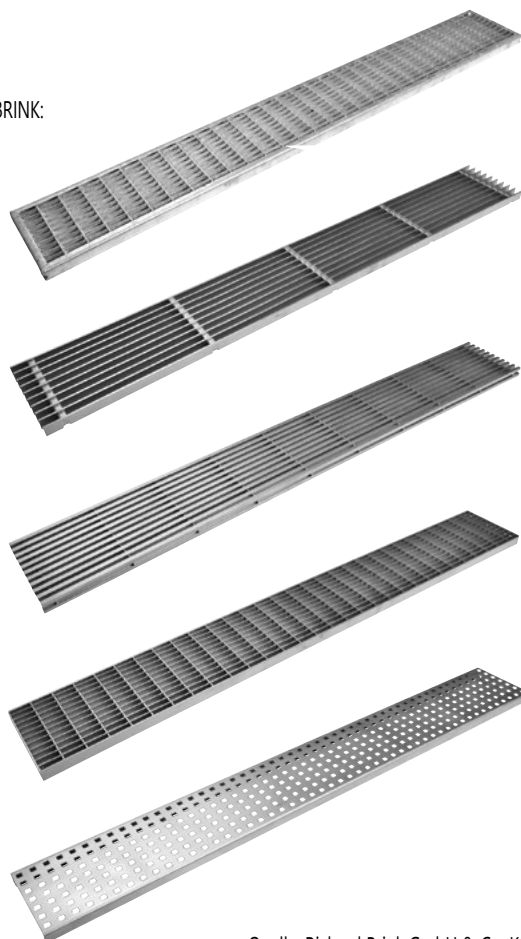

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Montageanleitung Holz Balkontür IV78

Balkontür Holz IV78 (Bautiefe 78 mm)

NUR FÜR IV78 (Bautiefe 78 mm)

- Prüfen Sie zunächst, ob ihre Profilkontur/Falzgeometrie mit der in der Anleitung verwendeten Kontur identisch ist. Ggf. müssen Maße angepasst werden.
- Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service (technik@grundmeierkg.de) und schicken Sie uns ggf. Zeichnungen Ihrer Profilschnitte zur Prüfung.

Vorbereitung des Flügels


- Die Flügelkontur ist unten gerade
- Die Position der Bodendichtung BOD13... festlegen.

Position BOD13... auf Kollision mit der Flügeldichtung prüfen!

* Die Position (Außenkante) BOD13... ist mit 23 mm ab Achse Beschlagnut angegeben, kann aber bis maximal 27 mm variieren.

Fräsungen am Flügel (unten)

- ❶ Beschlag (Achsmaß 13 mm**)
- ❷ Bodendichtung 13x32 mm
- ❸ Tropfkante 8x8 mm
- ❹ Seitliche Einfräsung für die Befestigungslaschen der BOD13...
R6,5mm und 1mm tief.
Die seitliche Einfräsung fluchtend zur 13x32 mm Nut.

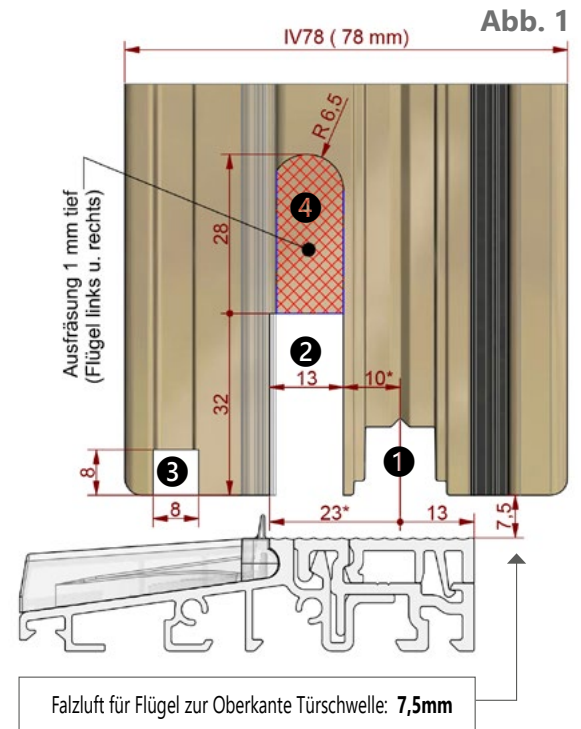



Vorbereitung des Rahmens

- Unterkante Rahmen = OKFF außen = OKFF innen (Abb. 2)

Position Außenkante RDT13-BT = Position Außenkante BOD13... (im Flügel)

Fräsungen am Rahmen für RDT13-BT

- ❶ Frästiefe 8 mm, Fräshöhe 44 mm
Fräsposition: 36 mm ab Rahmenkante innen
(*bis max. 40 mm möglich - in Abhängigkeit zur Position Außenkante BOD13...)

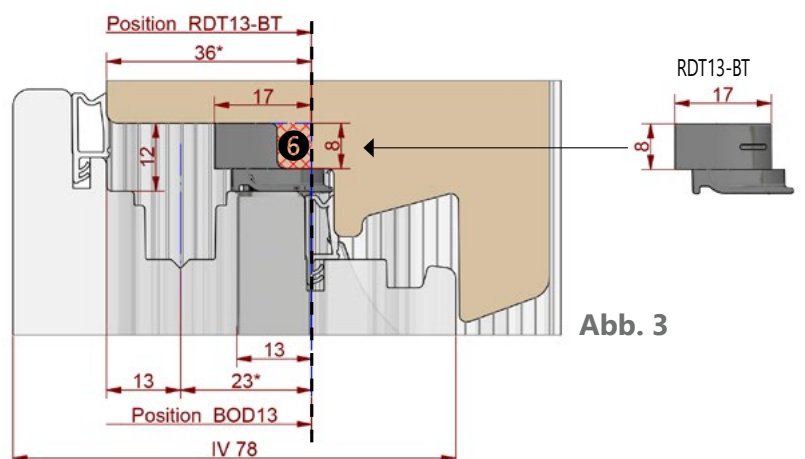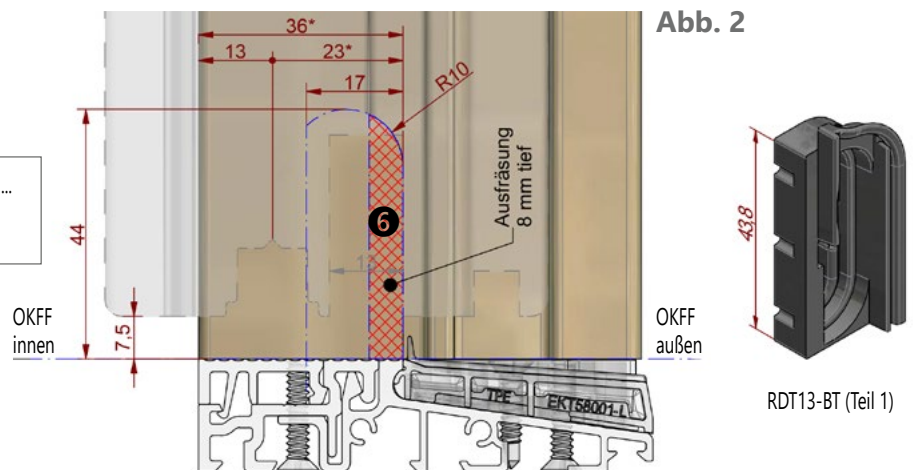

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Montageanleitung Holz Balkontür IV78

Balkontür Holz IV78 (Bautiefe 78 mm)

Ablängen der Bodendichtung BOD13...

- Die Bodendichtung inkl. der Silikondichtung ablängen

Länge BOD13 = Flügelfalzmaß - 2 mm

- !Achtung! NICHT auf Auslöserseite ablängen!
- An der Auslöserseite steht die Silikondichtung ab Werk etwas vor, ggf. nach dem Ablängen die Silikondichtung auch an der Schnittkante etwas rausstreichen (max. 4mm)

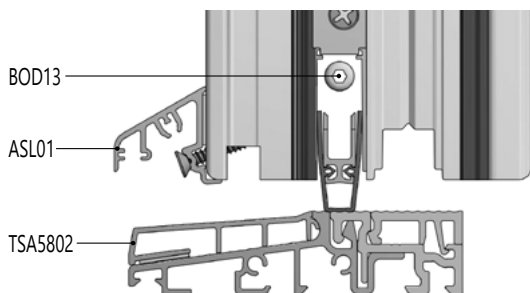


Abb. 5

Ablängen des Wetterschenkelprofils ASL01:

Länge ASL01 = Lichtes Rahmenmaß - 44 mm



Abb. 4

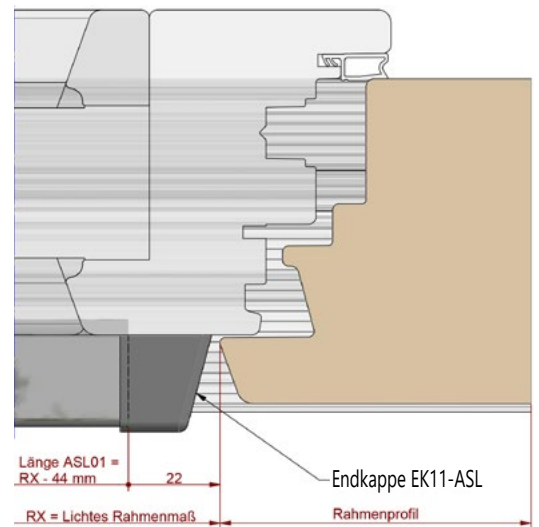


Abb. 6

Vorbereitung der Türschwelle

- Schwellenhalter SH61-4101/SH61-4102 entspr. separater Anleitung montieren
- Aluminium Entwässerungsprofil TSA5802/EV1/CP ablängen:

Länge TSA5802/EV1/CP:
Lichtes Schwellenhaltermaß - 34 mm

- Endkappen EKT58001g beidseitig auf das Aluminium Entwässerungsprofil TSA5802/EV1/CP stecken.
- Beim TSA5802/EV1/CP die Schutzfolie des Klebbands entfernen und das Profil mit den Endkappen auf der Türschwelle befestigen.

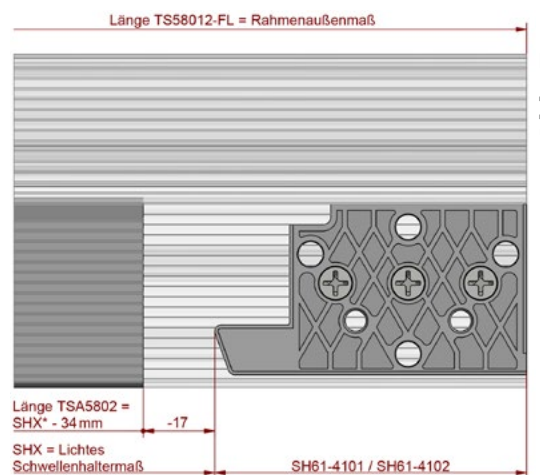


Abb. 7

Abb. 8

TSA5802/EV1/CP




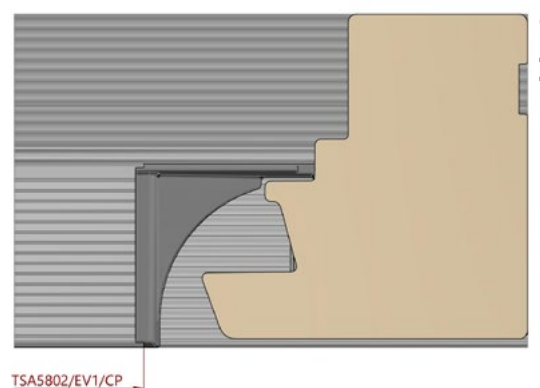


Abb. 9

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Montageanleitung Holz Balkontür IV78

Montage Rahmendichtteil RDT13-BT

- ❶ Ausfräsung im Rahmen mit Silikon benetzen
- ❷ RDT13-BT-Teil 1 (aus Weichkunststoff) einsetzen
- ❸ RDT13-BT-Teil 2 (Hartteil) einsetzen und am Rahmen verschrauben.
- ❹ RDT13-BT-Teil 2 am Rahmen verschrauben.

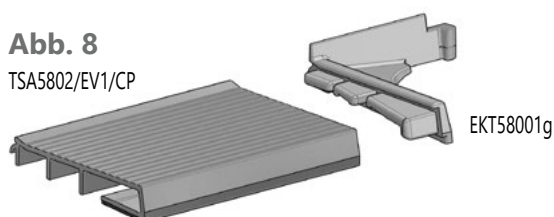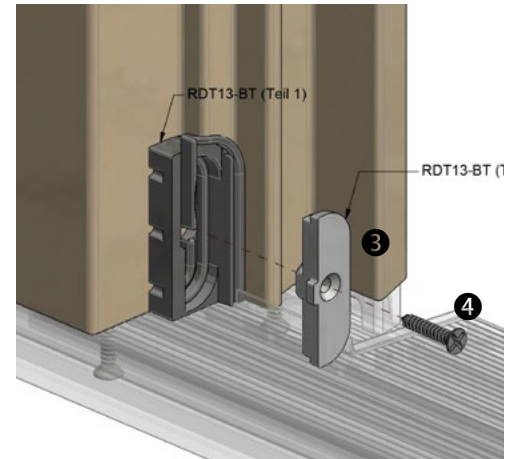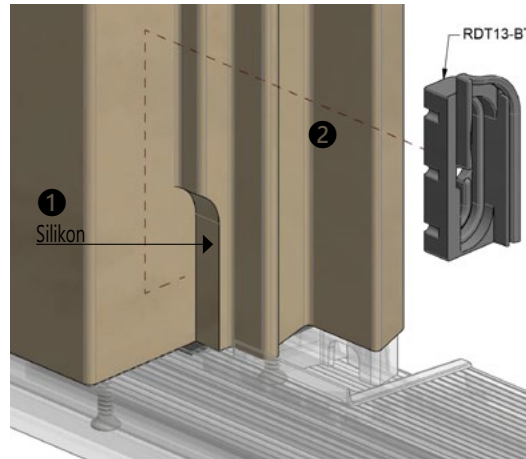

Montage | Flügel

- ❶ Die Bodendichtung BOD13... in der bereits gefräste Nut einführen
- ❷ Seitlich mit den Montagewinkeln befestigen (Abb. 8).

Hubeinstellung der Absenkdichtung


Auslöser immer auf der Bandseite!

Um Beschädigungen an der Bodendichtung im Rohbau zu vermeiden, muss der Auslöser komplett eingedreht sein. Die Bodendichtung löst beim Schließen nicht aus.

Bei Fertigstellung der Baumaßnahme wird die Bodendichtung eingestellt. Dazu wird der Auslöser mit einem 3 mm Inbusschlüssel soweit rausgedreht bis die Dichtung bei geschlossener Tür sauber abdichtet. Die Einstellung ist korrekt, sobald die Fuge lichtdicht ist.


Zu starke Anpressung der Dichtung vermeiden!

Führen Sie bei Fertigstellung eine Funktionsprüfung der Bodenabsenkdichtung aus!

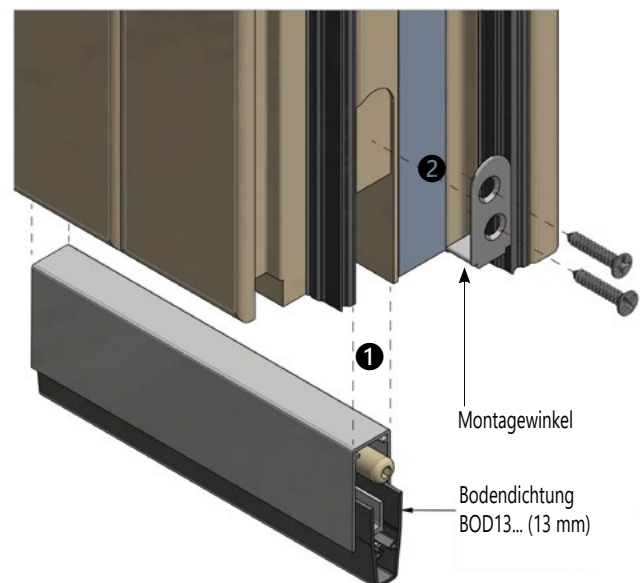

Montage des Wetterschenkelprofil ASL01

- ❶ Die Endkappen EK11-ASL rechts und links am Wetterschenkelprofil ASL01 mit den Edelstahlschrauben 3,5x32 (inkl.) verschrauben
- ❷ Beim Wetterschenkelprofil ASL01 die Haftfolie des Klebandes entfernen und das Wetterschenkelprofil ASL01 inkl. Endkappen mittig an der Flügelkante mit den Edelstahlschrauben 3,5x19 (inkl.) befestigen.

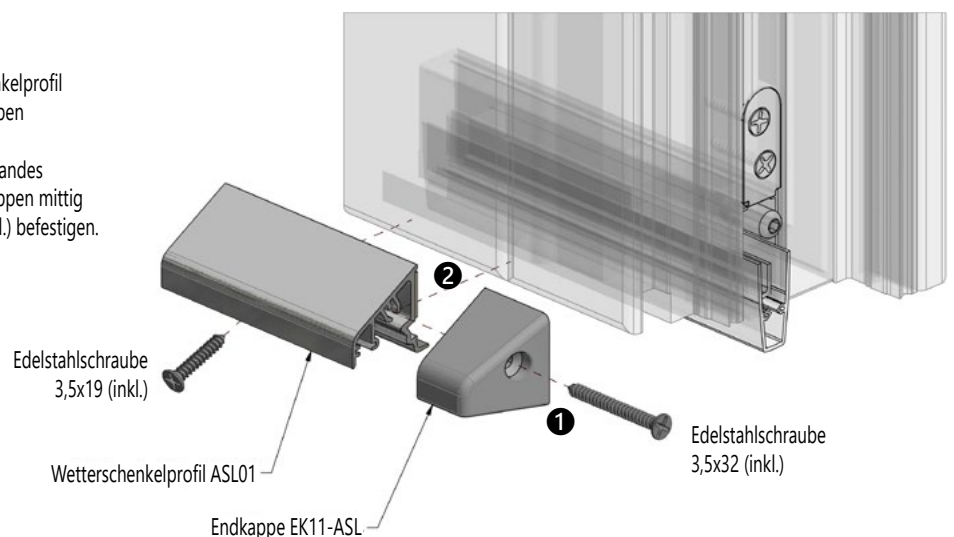

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Prüfbericht Fenstertür IV78

PIV Prüfinstitut Schlösser
und Beschläge Velbert

Wallstraße 41
D-42551 Velbert

Fon +49(0)2051/9506-5
Fax +49(0)2051/9506-69

info@piv-velbert.de
www.piv-velbert.de



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 40-25/19

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

28. August 2019

für das Produkt
for the product

1-flg. Fenstertür/ Single casement french window
Profilsystem/ Profile system Holz/ Wood IV 78

Größe des Probekörpers
Size of the specimen

1080 mm x 2400 mm

in der Ausführung
in the version

barrierefrei, Schwellenhöhe 0 mm/
barrier-free, threshold height 0 mm

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:
meets the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/
with the air permeability according to
DIN EN 1026:2016-09

DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class

4

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/
with the resistance to windload according to
DIN EN 12211:2016-10

DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class

C3

und der Schlagregendichtheit nach/
and the watertightness according to
DIN EN 1027:2016-09

DIN EN 12208:2000-06, Klasse/ Class

8A



Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-25/19 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und / oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 40-25/19 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and / or the products are not changed.

D-42551 Velbert, 24. Oktober/ October 2019

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Laborleiter/ Laboratory Manager



G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der EU-BauPVO
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge - DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutsleitung:
Andrea Horsthemke (B.Eng.)

Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Prüfbericht Fenstertür Stulp IV78

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstraße 41 D-42551 Velbert Fon +49(0)2051/9506-5 Fax +49(0)2051/9506-69 info@piv-velbert.de www.piv-velbert.de



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 40-40/20

Der Firma

We confirm, that the company

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

wird bescheinigt, dass sie
für das Produkt
for the product

2-flg. Fenstertür Stulp/

Double casement French window forend

Profilsystem/ Profile system Holz/ Wood IV78

Größe des Probekörpers

Size of the specimen

1800 mm x 2400 mm

in der Ausführung

in the version

barrierefrei, Schwellenhöhe 0 mm,
Schwellsystem „Combi Plan 0,0“/
barrier-free, threshold height 0 mm,
threshold system „Combi Plan 0,0“

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:
has met the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/
with the air permeability according to

DIN EN 1026:2016-09

DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class

4

mit der Schlagregendichtheit nach/
with the watertightness according to

DIN EN 1027:2016-09

DIN EN 12208:2000-06 Klasse/ Class

7A

und dem Widerstand gegen Windlast nach/
and the resistance to windload according to

DIN EN 12211:2016-10

DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class

C2



Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-40/20 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This test certificate is based on the evaluation of test report No. 40-40/20 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 26. April 2021

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management



G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der EU-BauPVO
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge - DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutsleitung:
Andrea Horsthemke (B.Eng.)

Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen



PR_3_40_51_21

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Prüfbericht Haustür IV78

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstraße 41 D-42551 Velbert Fon +49(0)2051/9506-5 Fax +49(0)2051/9506-69 info@piv-velbert.de www.piv-velbert.de



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 40-2/21

Der Firma
We confirm, that the company

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh

wird bescheinigt, dass sie
für das Produkt
for the product

1-flg. Haustür/
Single leaf door
Profilsystem/ Profile system Holz/ Wood IV78
1200 mm x 2400 mm

Größe des Probekörpers
Size of the specimen

in der Ausführung
in the version

barrierefrei, Schwellenhöhe 0 mm,
Schwellensystem Grundmeier Combi Plan
barrier-free, threshold height 0 mm,
threshold system Grundmeier Combi Plan

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:
has met the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/
with the air permeability according to

DIN EN 1026:2016-09
DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class

4

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/
with the resistance to windload according to

DIN EN 12211:2016-10
DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class

C3

und der Schlagregendichtheit nach/
and the watertightness according to

DIN EN 1027:2016-09
DIN EN 12208:2000-06 Klasse/ Class

7A



Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-2/21 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This test certificate is based on the evaluation of test report No. 40-2/21 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 07. Mai/ May 2021

L. Wedershoven, Staatl. gepr. Techniker,
State-certified technical engineer
Laborleitung/ Laboratory management



G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der EU-BauPVO
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge - DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutsleitung:
Andrea Horsthemke (B.Eng.)

Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen



FE_3_40_01_21

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 HOLZ | Prüfbericht Fenstertür Stulp IV90

Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. · PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert · Wallstraße 41
D-42551 Velbert · Telefon: +49 (0) 2051 / 9506-5 · Fax: +49 (0) 2051 / 9506-69 · www.piv-velbert.de · info@piv-velbert.de



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 40-29/22

Der Firma

We confirm, that the company

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

wird bescheinigt, dass sie

für das Produkt

for the product

Fenstertür Stulp/ French window forend

Profilsystem/ Profile system Holz IV90

Größe des Probekörpers

Size of the specimen

1800 mm x 2400 mm

in der Ausführung

in the version

Barrierefrei, Schwellenhöhe 0 mm,

Schwellsystem Grundmeier COMBI PLAN

barrier-free, threshold height 0 mm,

threshold system Grundmeier COMBI PLAN

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:

has met the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/

with the air permeability according to

DIN EN 1026:2016-09

DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class

4

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/

with the resistance to windload according to

DIN EN 12211:2016-10

DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class

C3

und der Schlagregendichtheit nach/

and the watertightness according to

DIN EN 1027:2016-09

DIN EN 12208:2000-06 Klasse/ Class

8A



Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-29/22 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This test certificate is based on the evaluation of test report no. 40-29/22 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 17. November 2022

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.



G. Röhling
G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfer/ Verifier

Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. · Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 · Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065 · Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der EU-BauPVO · Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO) · RAL-Gütezeichen Prüfstelle für Schlösser und Beschläge · anerkannte Prüfstelle DIN CERTCO

Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert: Andrea Horsthemke (B. Eng.)

Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt

Es gelten unsere AGB unter:

www.piv-velbert.de

FB_3_40_02_22

ALLE COMBI PLAN VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Barrierefreier und bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptüren sowie Stulptüren.
- Schnelle und einfache Montage auf der Basis des vorhandenen GKG-Türschwellsystems COMBI.
- Schließhilfe mit selbstauslösendem Anschlag zum sicheren Schließen von Stulptüren.
- Verriegelungen in der Türschwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG COMBI-Türschwelle.
- Wartungsfreie Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendrainage.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.
- Geprüfte Schlagregendichtheit bis zu Klasse A9.
- Geprüfte Sicherheit für Fenster und Türen: Widerstandsklasse RC2 möglich

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

